



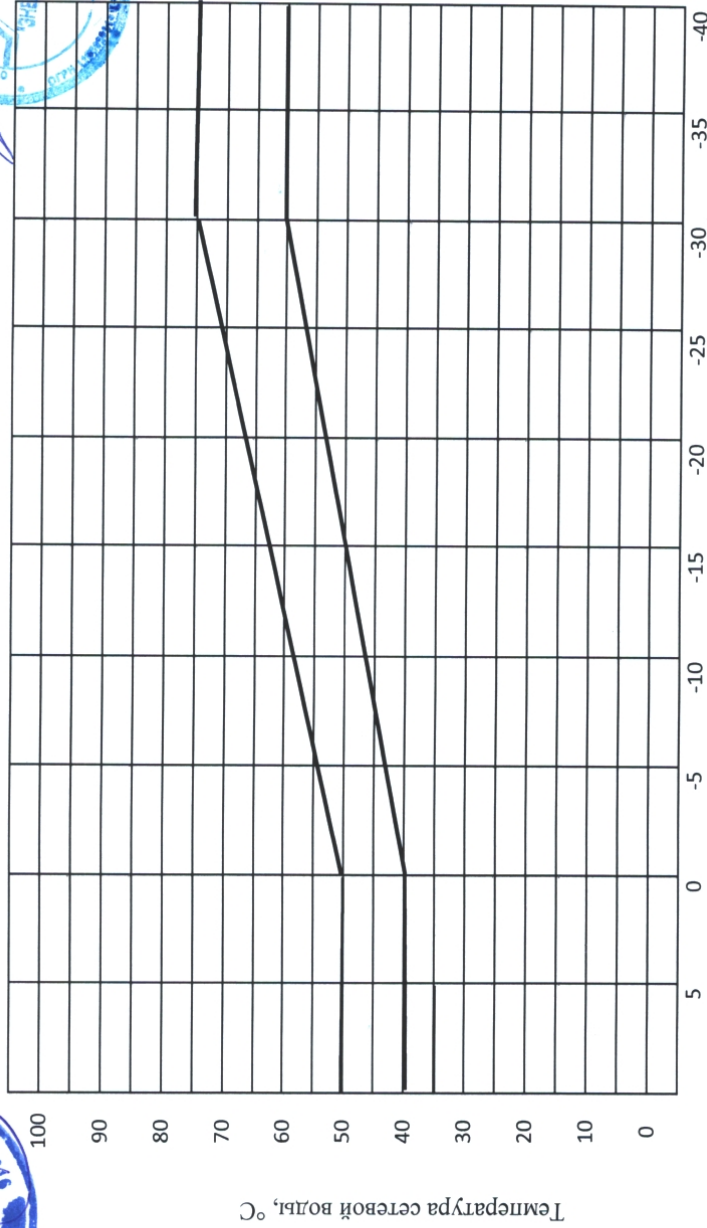

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
работы котельной № 5 г. Усолье
ОЗП 2018-2019

Утверждаю:
Директор ООО "Энергоресурс"
В.В. Шварев



Температура наружного воздуха, °С