


Согласовано:  
Начальник управления городского хозяйства администрации г. Березники



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК  
работы котельной № 1 г. Усолье  
ОЭП 2020-2021



Исполнитель:  
З.В. Шварев

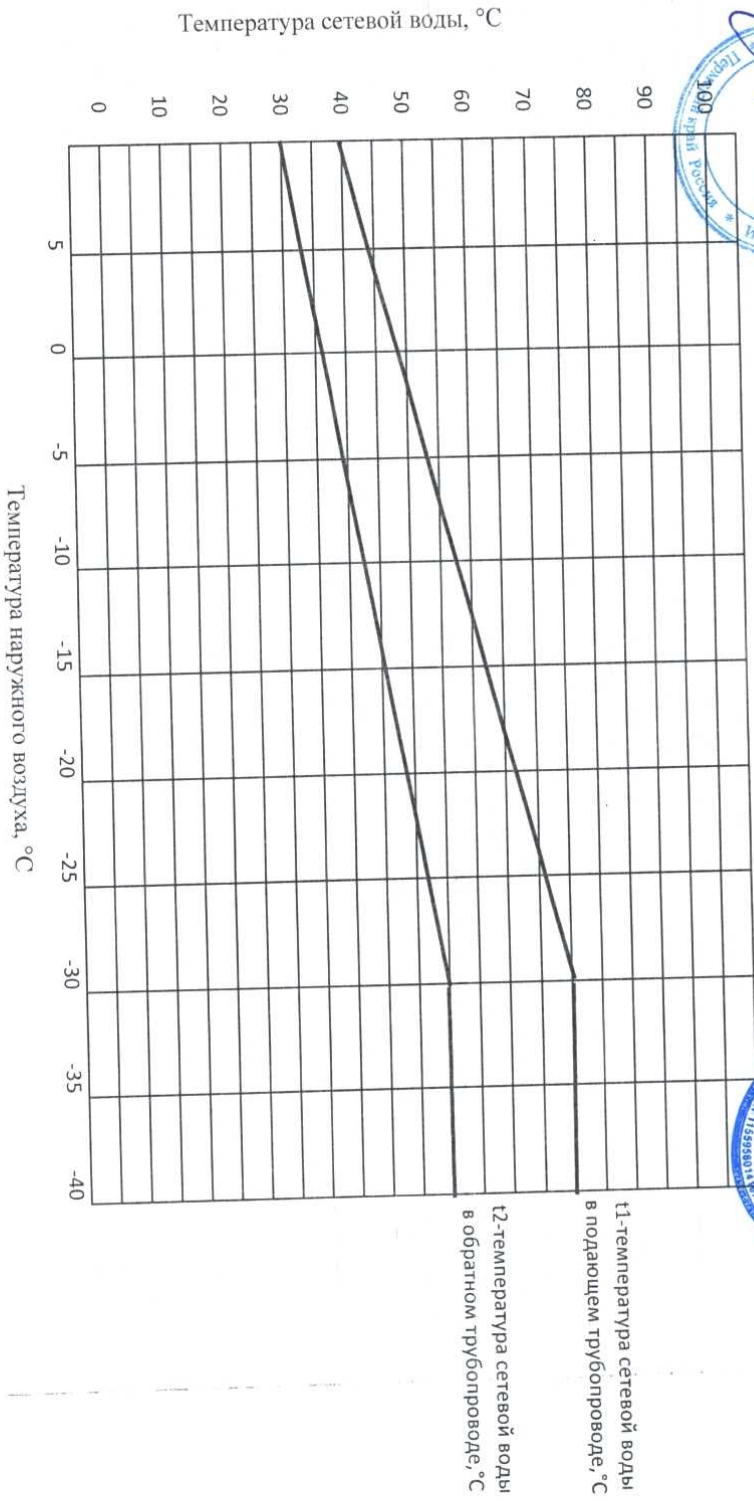

Согласовано:  
Начальник управления городского  
хозяйства администрации г. Березники


М.А. Лыткин



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК  
работы котельной № 5 г. Усолье  
ОЭП 2020-2021

Утверждаю  
Директор ООО

В.В. Швалев

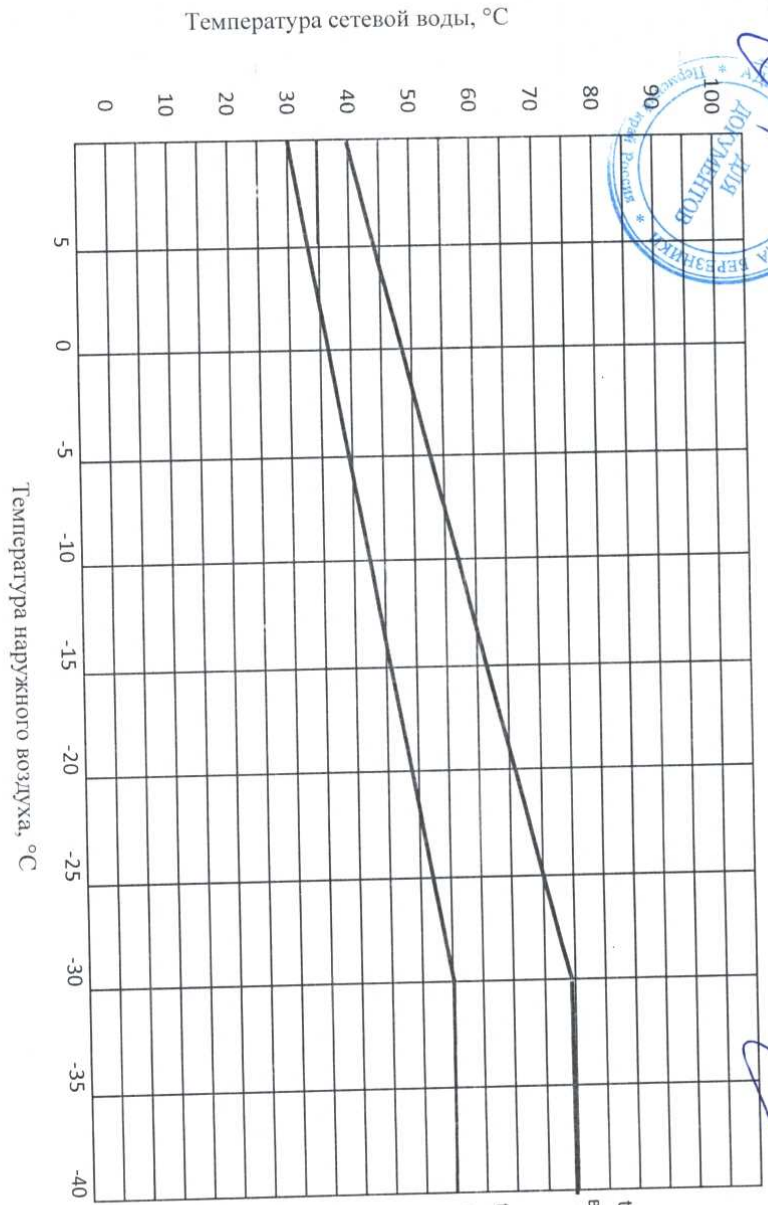

11-температура сетевой воды  
в подающем трубопроводе, °C

12-температура сетевой воды  
в обратном трубопроводе, °C


Температура наружного воздуха, °C

Согласовано:  
Начальник управления городского  
хозяйства администрации г. Березники  
М.А.Ильин



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК  
работы котельной № 6 с. Пыскор  
ОЗП 2020-2021

Утверждаю:  
Директор ООО "Энергосервис"  
С.Шварц

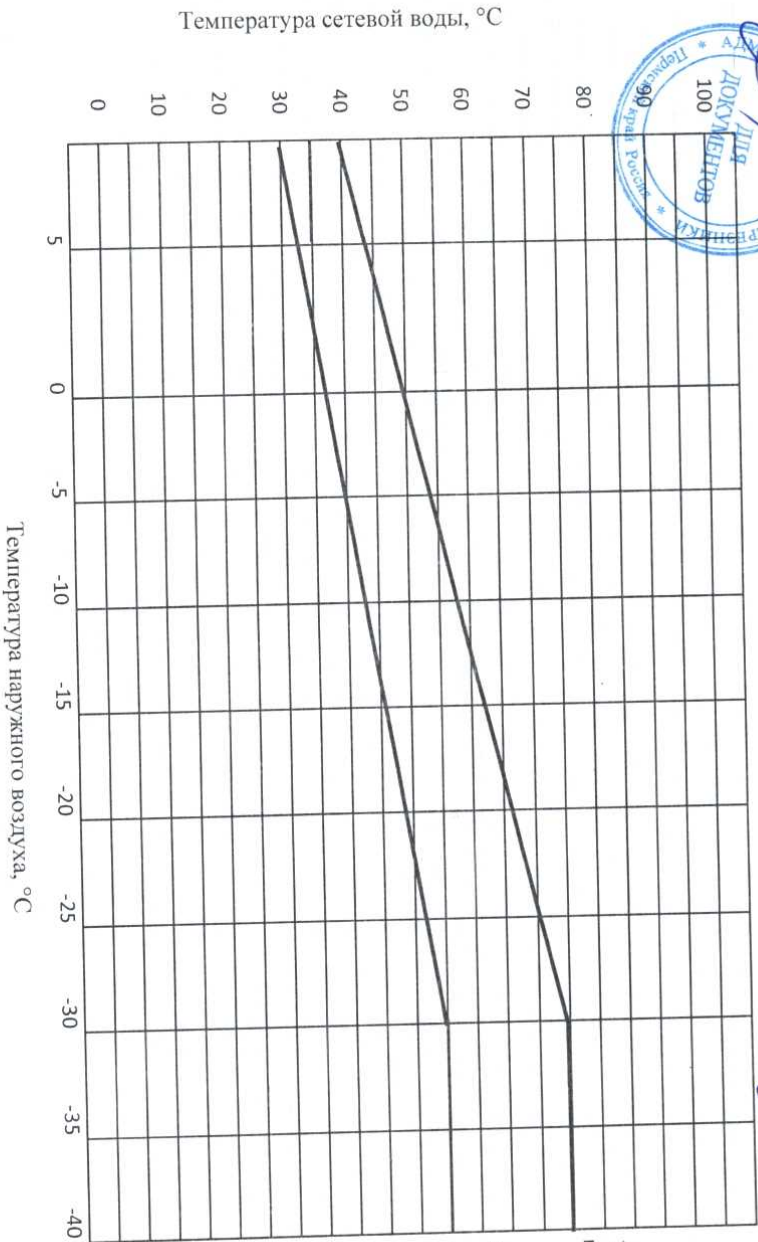

T1-температура сетевой воды  
в подающем трубопроводе, °C  
T2-температура сетевой воды  
в обратном трубопроводе, °C

Температура наружного воздуха, °C

Согласовано:  
Начальник управления городского  
хозяйства администрации г. Березники



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК  
работы котельной № 7 г. Усолье  
ОЗП 2020-2021

Утверждаю:  
Директор ООО "Солнечный Холл"

